

平成30年度 消防用ホース仕様書

富士山南東消防本部

1 総則

この仕様書は、富士山南東消防本部が購入する消防用ホースについて必要な事項を定める。
疑義が生じた場合は担当課と協議をし、誤りのないようにすること。

2 規格

本ホースの規格は本仕様書に定めるところによるほか、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2に定める検定に合格した旨が付されているもののほか、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年三月二十七日総務省令第二十二号)、消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年三月二十七日総務省令第二十三号)及びその他関係法令の規格に適合しているホースであること。

3 検査、受領及び保証等

- (1) 納入検査は担当課立ち合いのうえ実施する。
- (2) 検収後であっても、本体、付属品等に欠陥が認められたときには受注者の責任とし、無償で修理または交換すること。
- (3) 問題点が生じたときは、必ず担当者と綿密に打ち合わせるとともに誠意をもってあたること。

4 納入

(1) 納入場所

富士山南東消防本部 警防救急課(三島市南田町4番40号)

(2) 納入期限

平成31年1月31日

5 引き取り

納入業者は本消防本部が指示する通り、購入するホースと同数の使用済みホースを引き取る
こと。

6 メーカー・品名・型番等


- (1) 本消防本部が購入するホースは帝国繊維製「キンパイホース」とし、型番については下記のとおりとする。
- (2) 夜間の視認性確保のため、メス部にルミタイヤ(蓄光顔料仕様)加工を施すこと。

種類	型番	常用最高使用水圧	結合部
65mmホース	SP-H-A	1. 6Mp	町野式リング締め
50mmホース			
40mmホース	40SPダブル	2. 0Mp	

7 購入本数・着色・名入れ

購入ホース本数、名入れおよび着色については下記のとおりとする。

※名入れについては表・裏の2箇所へ施すこと

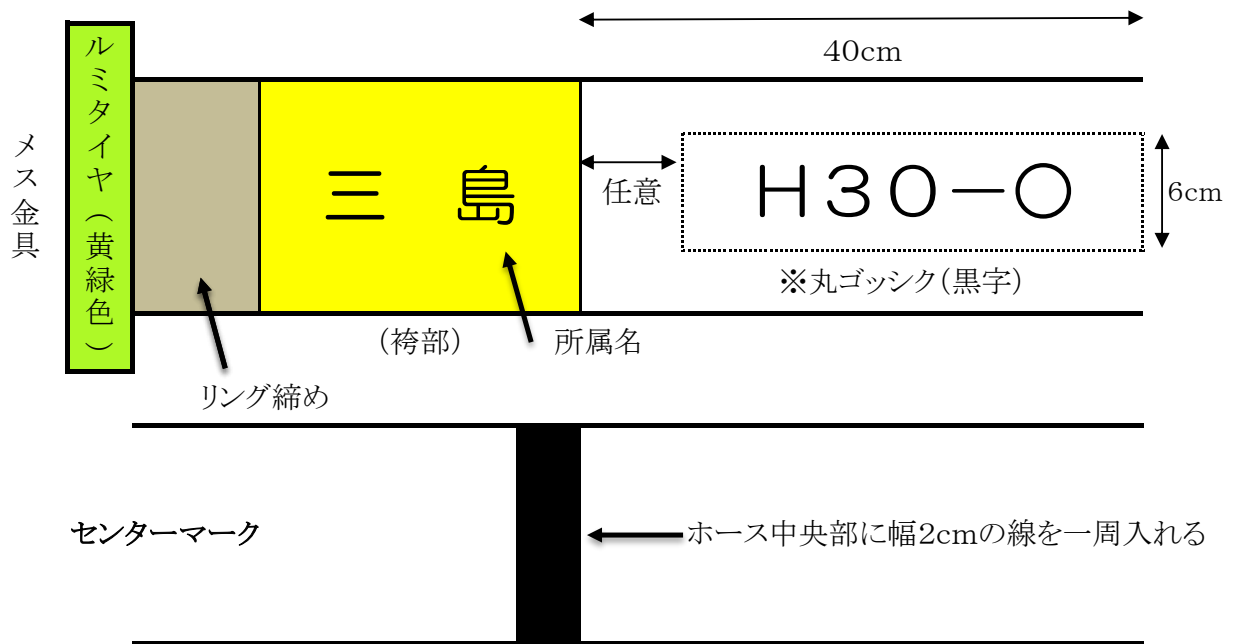

径	ジャケット色	本数	名入れ			
			所属	年度	番号	
65mm	クリア	16 本	三島	H30	—	1~5
			中郷	H30	—	1~3
			錦田	H30	—	1~4
			北	H30	—	1~4
	ブルー	15 本	裾野	H30	—	1~15
	ライトグリーン	7 本	長泉	H30	—	1~7
50mm	ブルー	12 本	三島	H30	—	1~3
			中郷	H30	—	1~3
			錦田	H30	—	1~3
			北	H30	—	1~3
	レッド	6 本	裾野	H30	—	1~6
	イエロー	7 本	長泉	H30	—	1~7
40mm	オレンジ	1 本	中郷	H30	—	1
		1 本	北	H30	—	1
		3 本	裾野	H30	—	1~3
短管 65mm	クリア	1 本	中郷	H30	—	1
		1 本	錦田	H30	—	1