

仕 様 書

消防用ホース

富士山南東消防本部

1 総則

この仕様書は、富士山南東消防本部が購入する消防用ホースについて必要な事項を定める。
疑義が生じた場合は担当課と協議をし、誤りのないようにすること。

2 規格

本ホースの規格は本仕様書に定めるところによるほか、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2に定める検定に合格した旨が付されているもののほか、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年三月二十七日総務省令第二十二号)、消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年三月二十七日総務省令第二十三号)及びその他関係法令の規格に適合しているホースであること。

3 検査、受領及び保証等

- (1) 納入検査は担当課立ち合いのうえ実施する。
- (2) 保証期間は納入後1年間とする。ただし、保証期間後であっても製造上の不備、欠陥に起因する故障又は破損の一切は、無償で取り換え又は修理を行うこと。
- (3) 問題点が生じたときは、必ず担当者と綿密に打ち合わせるとともに誠意をもってあたること。

4 納入

(1) 納入場所

富士山南東消防本部 警防救急課(三島市南田町4番40号)

(2) 納入期限

令和6年2月29日

5 引き取り

納入業者は当消防本部が指示する通り、購入するホースと同数の使用済みホースを引き取る
こと。

6 メーカー・品名・型番等


- (1) 当消防本部が購入するホースは帝国繊維製「キンパイホース」とし、型番については下記のとおりとする。なお、当本部のホースは結合金具に不意離脱防止金具を使用しているため、同等品は認めないものとする。
- (2) 夜間の視認性確保のため、メス部にルミタイヤ(蓄光顔料仕様)加工を施すこと。

種類	型番	常用最高使用水圧	結合部
50mmホース	SP-H-A	1.6Mpa	町野式リング締め ※ロック町野金具 (不意離脱防止金具)
65mmホース			
65mmホース (10m)			
40mmホース	SPダブルジャケット	2.0Mpa	


7 購入本数・着色・名入れ

購入本数、名入れおよび着色については下記のとおりとする。

※名入れについては表裏の2箇所へ施すこと

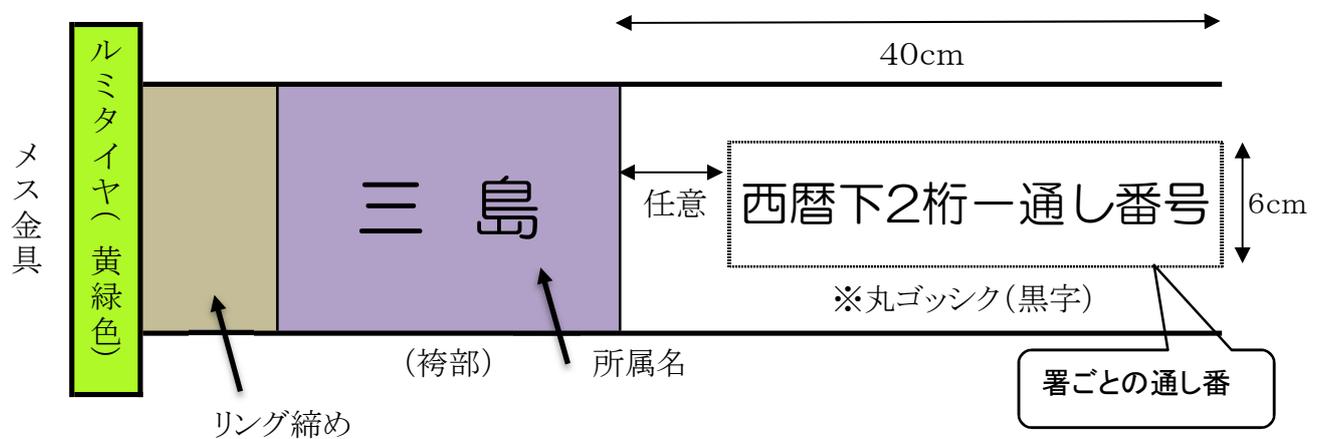

※所属名及び管理番号はメス金具側の両面

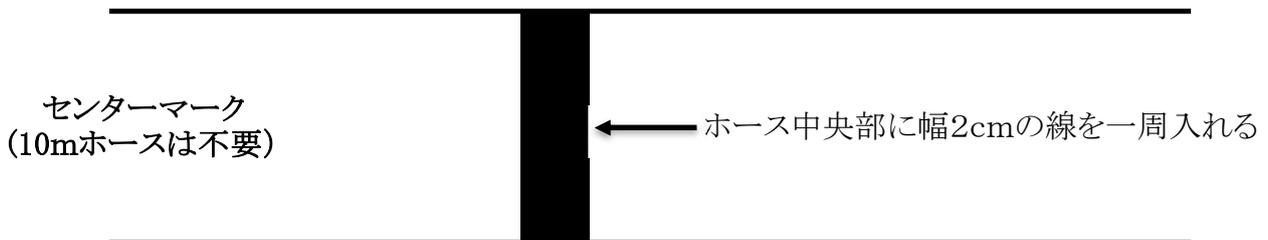

径	ジャケット色	本数	名入れ			計
			所属	年度	番号	
40mm	オレンジ	2本	裾野	23	- 1~2	2本
50mm	ブルー	9本	三島	23	- 1~9	21本
		7本	裾野	23	- 1~7	
		5本	長泉	23	- 1~5	
65mm	クリア	11本	三島	23	- 1~11	25本
		8本	裾野	23	- 1~8	
		6本	長泉	23	- 1~6	
65mm×10m	クリア	1本	三島	23	- S1	6本
		2本	裾野	23	- S1~S2	
		3本	長泉	23	- S1~S3	

袴部の色分け(全口径共通)

所属	袴部色
三島	バイオレット
裾野	レッド
長泉	イエロー