

仕 様 書

消防用ホース

富士山南東消防本部

1 総則

この仕様書は、富士山南東消防本部(以下「消防本部」という。)が購入する消防用ホースについて必要な事項を定めること。

疑義が生じた場合は警防救急課(以下「担当課」という。)と協議をし、誤りのないようにすること。

2 規格

本ホースの規格は本仕様書に定めるところによるほか、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2に定める検定に合格した旨が付されているもののほか、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年三月二十七日総務省令第二十二号)、消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年三月二十七日総務省令第二十三号)及びその他関係法令の規格に適合しているホースであること。

3 検査、受領及び保証等

- (1) 納入検査は担当課立ち合いのうえ実施すること。
- (2) 保証期間は納入後1年間とする。ただし、保証期間後であっても製造上の不備、欠陥に起因する故障又は破損の一切は、無償で取り換え又は修理を行うこと。
- (3) 問題点が生じたときは、必ず担当課と綿密に打ち合わせるとともに誠意をもって対応にあたること。

4 納入

(1) 納入場所

富士山南東消防本部 警防救急課(三島市南田町4番40号)

(2) 納入期限

令和8年2月27日

5 引き取り

納入業者は消防本部が指示する通り、購入する消防用ホースと同数の使用済みホースを引き取ること。

6 メーカー・品名・型番等


- (1) 消防本部が購入する消防用ホースは下記のとおりとする。なお、消防用ホースは結合金具に不意離脱防止金具を使用すること。
- (2) 夜間の視認性確保のため、メス金具取付口周囲にルミ(蓄光)加工を施すこと。
- (3) 下記製品以外の製品について、同等品以上とする入札を行う場合は、事前に規格・品質・性能を提示のうえ、担当課と協議すること。

メーカー名	種類	型番	常用最高使用水圧	結合部
帝国繊維株式会社	50mmホース	NewマイティーA	1.6Mpa	町野式リング締め ※ロック町野金具 (不意離脱防止金具)
	65mmホース			
	65mmホース(10m)			
	40mmホース	SPダブルジャケット	2.0Mpa	
芦森工業株式会社	50mmホース	Dライトエース	1.6Mpa	JETセーフ町野金具
	65mmホース			
	65mmホース(10m)			
	40mmホース	ライトハイエースダブル	2.0Mpa	

7 購入本数・着色・名入れ

購入本数、名入れおよび着色については下記のとおりとする。

※名入れについては表裏の2箇所を施すこと

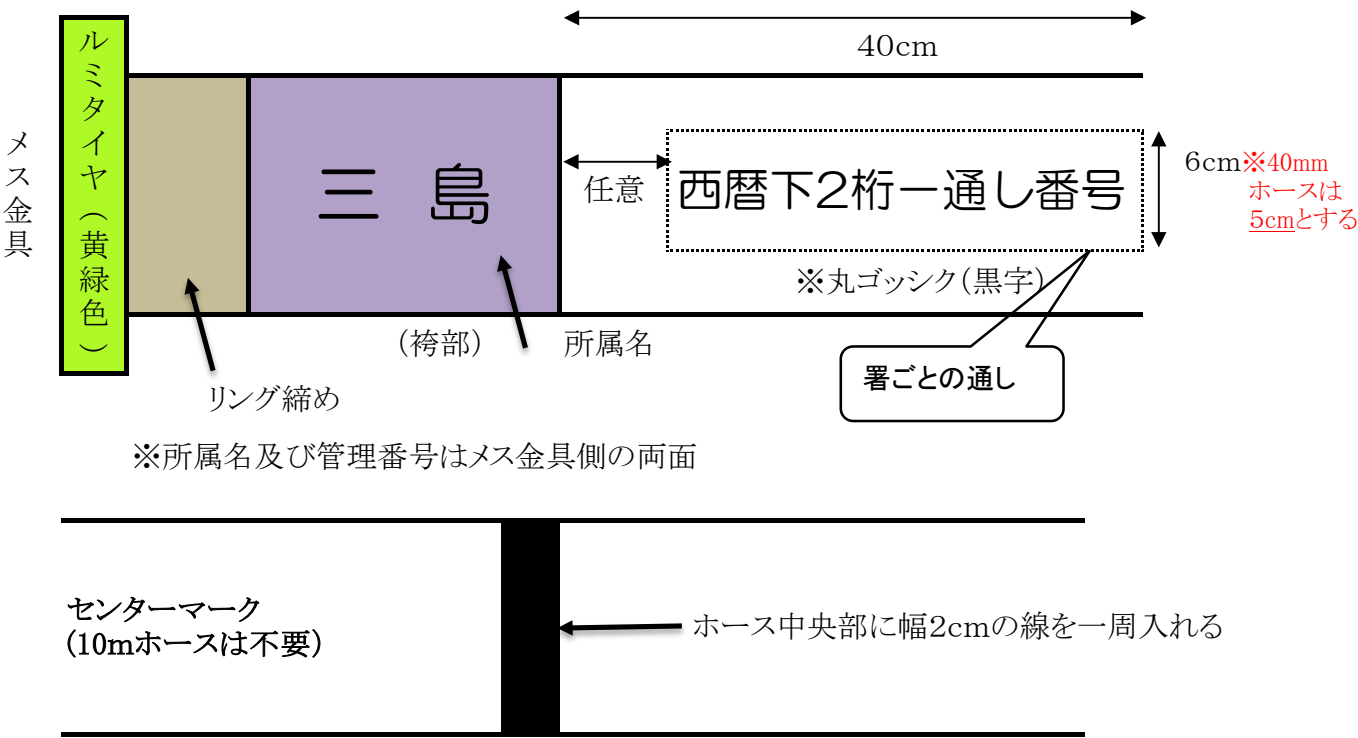

径	ジャケット色	本数	名入れ			計
			所属	年度	番号	
40mm	オレンジ	1本	三 島	25	- 1	3本
		2本	裾 野	25	1～2	
50mm	ブルー	9本	三 島	25	— 1～9	14本
		5本	長 泉	25	— 1～5	
65mm	クリア	11本	三 島	25	— 1～11	17本
		6本	長 泉	25	— 1～6	
65mm×10mm	クリア	1本	三 島	25	— S1	2本
		1本	裾 野	25	— S1	

袴部の色分け(全口径共通)

所属	袴部色
三 島	バイオレット
裾 野	レッド
長 泉	イエロー